SPICCATO DEI PILASTRI +0,30 m

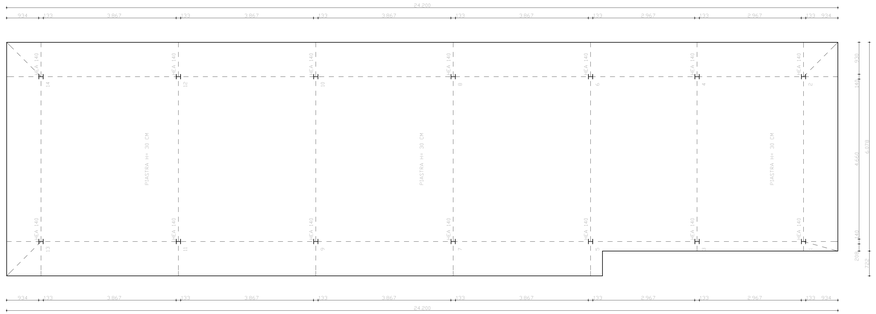

FONDAZIONE SU PLATEA +0,00 m

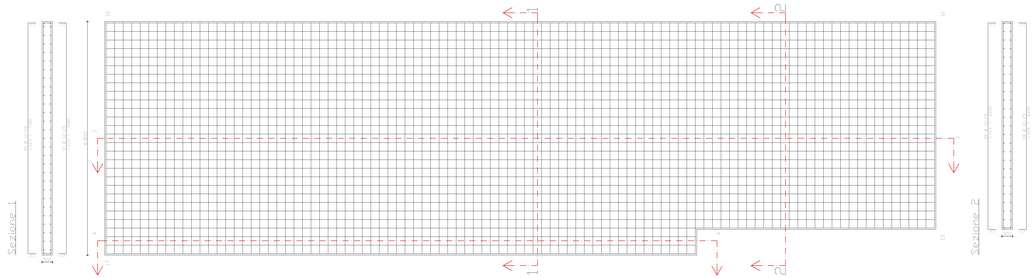

Sezione 4

Sezione 3

ACCIAIO B450C CALCESTR. C25/30

SEZIONE 1-1

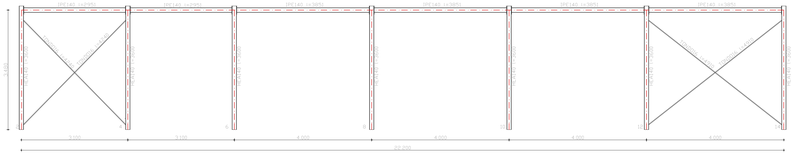

SEZIONE 2-2

SEZIONE 3-3

SEZIONE 4-4

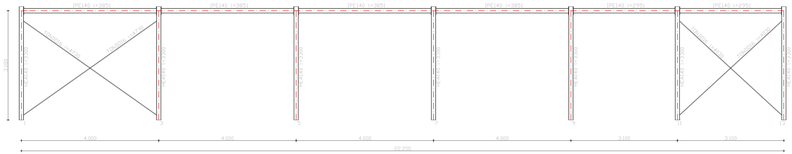

TRAVI DI COPERTURA +3,50 m

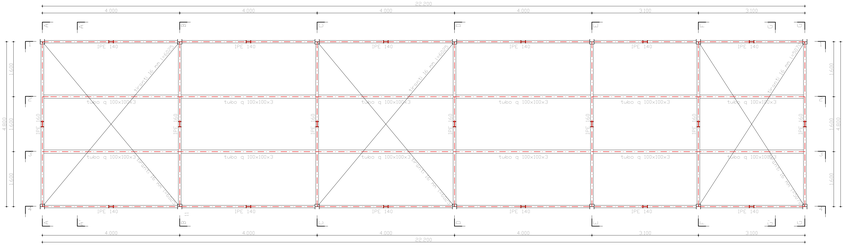

SEZIONE A-A



SEZIONE A'-A'



SEZIONE G-G



SEZIONE G'-G'



Dettaglio dei materiali		
Profilato	Q.tà	Lunghezza
IPE 140	7	4.00 m
IPE 140	7	3.00 m
IPE 140	8	4.00 m
IPE 140	8	3.00 m
IPE 140	7	4.00 m
IPE 140	7	3.00 m
Tubo q.	4	4.00 m
Tubo q.	4	3.00 m
Tubo q.	4	4.00 m
Tubo q.	4	3.00 m
Tubo q.	4	4.00 m
Tubo q.	4	3.00 m

REGIONE SICILIANA

ASP AGRIGENTO

PRESIDIO OSPEDALIERO
"S. GIOVANNI DI DIO"
AGRIGENTO

OGGETTO: *LAVORI ESTERNI PER L'ADEUAMENTO DELL' UNITA OPERATIVA DI PRONTO SOCCORSO*

PROGETTO ESECUTIVO

Data li,_____

Visto per l'approvazione

TAV 3.1.2

ALLEGATI :

Elaborati Grafici - Impalcato di fondazione ed esecutivi delle strutture metalliche in elevazione. scala 1-50

Il Responsabile del Procedimento
GEOM. G. BIANCUCCI

Il Progettista
ING. VINCENZO GALLO

AGRIGENTO, LI' _____