



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIA
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento

**ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL POLIAMBULATORIO DI
FAVARA SITO IN VIA LIGURIA S.N.
PARERE ANTINCENDIO N. 12846
ATTIVITA' N. 68.4.B DEL D.P.R. 151/2011**

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO 7.1	TITOLO IMPIANTO ELETTRICO Schemi unifilari - Stato attuale		SCALA
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE - MODIFICA	IL PROGETTISTA 
A	GENNAIO 2019	EMISSIONE	
B			
C			
	Ing. Giuseppe LIMBLICI Studio Tecnico Archingeo Vicolo Paganini n. 7 - 92026 Favara (Ag) Tel 0922437816 - P.I. 02656430846 info@studioarchingeo.com		
IL R.U.P. GEOM. CALOGERO CAPRARO _____		IL R.T.S.A. ING. ALESSANDRO DINOLFO _____	

Studio Archingeo
Favara

Progetto
Poliambulatorio Favara
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230

Distribuzione
TN


Quadro
QE - Quadro ENEL

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2 Icu


Norma posa cavi
CEI UNEL35024

Stato progetto

Calcolato

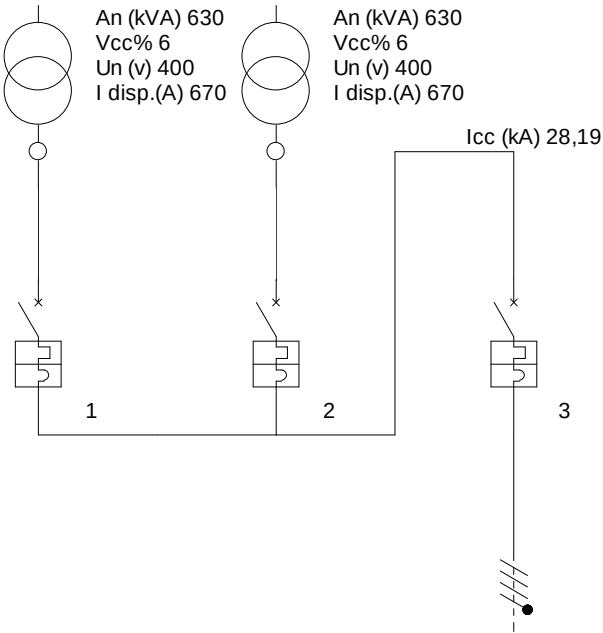

Descrizione	ENEL	ENEL	sezionatore generale				
Fasi della linea	L1L2L3N	L1L2L3N	L1L2L3N				
Corrente regolata di fase Ir (A)	1 x In = 1000,00	1 x In = 1000,00	1 x In = 630,00				
Potere di interruzione (kA)	50	50	36				
I diff. (A) / Rit.diff. (s)							
Potenza totale	147,000 kW	147,000 kW	294,000 kW				
Potenza effettiva	147,000 kW	147,000 kW	294,000 kW				
Corrente di impiego Ib (A)	236,03	236,03	472,06				
Sezione di fase (mm²)	5 // 240	6 // 240	3 // 185				
Sezione di neutro (mm²)	2 // 240	3 // 240	185				
Sezione di PE (mm²)	240	240	185				
Corrente Fase L1 (A)	236,03	236,03	472,06				
Corrente Fase L2 (A)	236,03	236,03	472,06				
Corrente Fase L3 (A)	236,03	236,03	472,06				
Sigla cavo		FG7R					
Tipo differenziale	-	-	-				
Gruppo di posa	In tubo	In tubo interrato	In tubo				
Poli	Tetrapolare	Tetrapolare	Tetrapolare				
Lunghezza linea a valle (m)	1	1	1				
Tipo apparecchio	Scatolato	Scatolato	Scatolato				
Note	esistente	esistente	esistente				

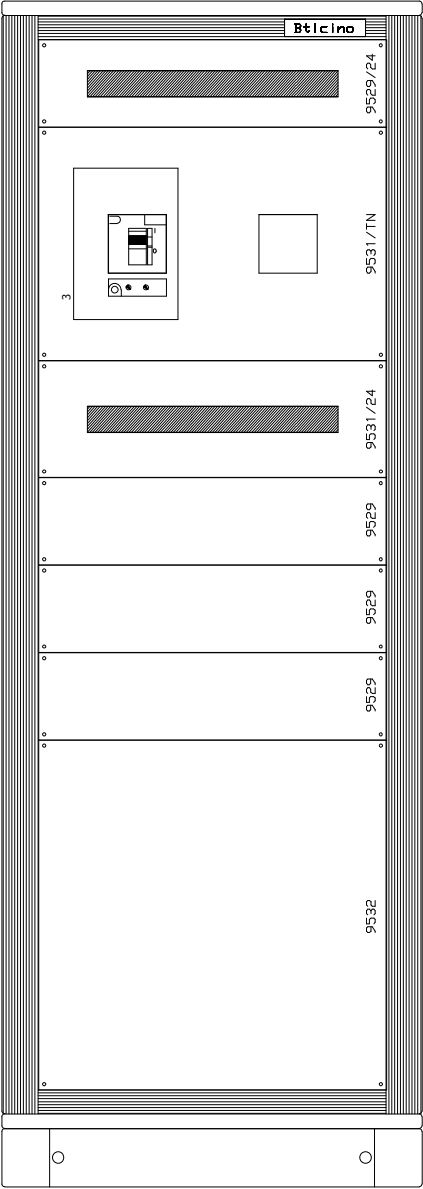

Progetto Poliambulatorio Favara	Tipologia	Disegno	Esecutore	Studio Archingeo Favara
Descrizione QE Quadro ENEL	Note		Aggiornamento	